


AREA SUD

LEGENDA

- TUBAZIONE INTERRATA PER APPROVVIGIONAMENTO ACQUA DA POZZI
- TUBAZIONE INTERRATA PER APPROVVIGIONAMENTO ACQUA DA ACQUEDOTTO
- RIDUZIONE CONCENTRICA
- VALVOLA DI RITEGNO
- VALVOLA MOTORIZZATA
- VALVOLA A SARACINESCA
- VALVOLA A SFERA
- ELETTROVALVOLA
- FUSTO SCHIUMOGENO
- NUMERO VALVOLA
- MANICA A VENTO

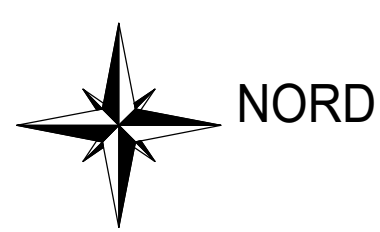

LEGENDA

- TUBAZIONE COIBENTATA E TRACCIATA ELETTRICAMENTE
- TUBAZIONI APPROVVIGIONAMENTO ACQUA DA POZZI INTERRATA
- ORGANO DI SEZIONAMENTO MANUALE
- VALVOLA DI RITEGNO
- ORGANO DI SEZIONAMENTO MOTORIZZATO
- RIDUZIONE CONCENTRICA

AREA NORD

PRESIDI ANTINCENDIO COME DA C.P.I. 317200		
SIMBOLOGIA	DESCRIZIONE	QUANTITA'
	TUBAZIONI ACQUA DI RAFFREDDAMENTO FUORI TERRA	--
	TUBAZIONI ACQUA DI RAFFREDDAMENTO INTERRATA	--
	TUBAZIONI ACQUA LIQUIDO SCHIUMOGENO FUORI TERRA	--
	TUBAZIONI ACQUA LIQUIDO SCHIUMOGENO INTERRATA	--
	SALA POMPE E SERBATOIO RISERVA IDRICA ANTINCENDIO	--
	RETE IDRANTE SOPRASUOLO CON 2 ATTACCHI UNI 70 (di cui 1 con riduzione UNI 45) E 1 UNI 100	1
	UGELLI LIQUIDO SCHIUMOGENO	--
	UGELLI A LAMA ACQUA DI RAFFREDDAMENTO	--
	EROGATORE LIQUIDO SCHIUMOGENO	--
	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE DA 12 Kg	55
	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE DA 50 Kg	2
	ESTINTORE CARRELLATO A CO2 DA 27-54 Kg	5

ALTRI PRESIDI ANTINCENDIO		
SIMBOLOGIA	DESCRIZIONE	QUANTITA'
	ESTINTORE PORTATILE A CO2 DA 5 Kg	8
	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE DA 6 Kg	5
	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE DA 9 Kg	5
	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE DA 12 Kg	11
	LANCIA ANTINCENDIO	2
	CASSETTA PORTAMANICHETTA DA 20m. CON ATTACCO UNI 45	18
	CASSETTA PORTAMANICHETTA DA 20m. CON ATTACCO UNI 70	2
	MONITORE CARRELLATO ANTINCENDIO	2

LOCALI e ATTREZZATURE — ARLUNO NORD	
RIF.	DENOMINAZIONE
1	Guardiana
2	Palazzina Uffici
3	Impianto trattamento acque reflue
4	Parcheggio autovetture personale dipendente
5	Magazzino attrez. antincendio e laboratorio D4
6	Magazzino D8-D9-D10-D11
7	Magazzino
8	Magazzino-D17
9	Area contrattori
10	Area contrattori
11	Pesa
12	Locale pesa
13	Magazzino
14	Cabina quadri elettrici zona "contrattori"
15	Pozzo idrico antincendio n.2
16	Zona stoccaggio materiali destinati al riutilizzo
17	Impianto recupero vapori
18	Area stoccaggio temporaneo rifiuti
19	Capannone
20	Sala pompe antincendio
21	Pozzo idrico antincendio n.1
22	Vasca raccolta spillaggi
23	Stazione rientro prodotti
24	Pentolalitra
25	Guardia idraulica
26	Sala pompe benzine
27	Sala pompe additivo
28	Pensiline di carico
29	Sala pompe gasoli
30	Gruppo Elettrogeno
31	Cabina elettrica di B.T.
32	Cabina elettrica ENEL
33	Cabina elettrica di M.T.
34	Parcheggio autovetture visitatori
35	Sala pompe additivo ADO
36	Sala pompe Biocarburante
37	Cabina elettrica
38	Zona di scarica Biocarburante
39	Pentolalitra correlato

LOCALI E ATTREZZATURE — ARLUNO SUD	
RIF.	DENOMINAZIONE
1S	Parcheggio Autovetture
2S	Palazzina Uffici
3S	Pensiline di Carico (in conservazione)
4S	Rientro prodotti e taratura Gasolio Riscaldamento
5S	Sala Pompe Gasolio Riscaldamento
6S	Sala Pompe Olio Combustibile Denso (in conservazione)
7S	Locale prova Densita' + Tettoia
8S	S/S 2
9S	Vasca Raccolta Acque Oleose + Separazione
10S	Cabina ENEL + S/S 1
11S	Locale Produzione Vapore (in conservazione)
12S	Locale Antincendio
13S	EX Officina — EX Magazzino Locali uso ripostiglio
14S	Operator Shelter
15S	Traliccio Antenna
16S	Stazione Arrivo Oleodotti
17S	Pozzo
18S	Locale Uso Ripostiglio ex WC contrattori (in conservazione)
19S	Vasca di controlavaggio + Accumulo fanghi
20S	Impianto trattamento acque
21S	Locale Uso Ripostiglio
22S	Parcheggio autovetture visitatori
23S	Servizi igienici autisti (Fuori servizio)
24S	Zona contrattori
25S	Parco rattami
26S	Cabina SS 3
26S	Colorazione Gasolio

TABELLA SERBATOI E VASCHE — ARLUNO SUD						
RIF.	Ø(m.)	H(m.)	Vol.(mc.)	PRODOTTO	COIBENT. TRACC.	STATO
TK-101	27,740	14,620	8,740	Olio Combustibile Denso	Si	Non Operativo
TK-102	15,850	14,710	2,860	Olio Combustibile Denso	Si	Non Operativo
TK-103	21,340	14,720	5,250	Olio Combustibile Denso	Si	Non Operativo
TK-104	15,850	14,640	2,860	Olio Combustibile Denso	Si	Non Operativo
TK-105	2,740	2,730	16	Gasolio Autotrazione	No	Non Operativo
TK-106	3,350	2,800	24	Slop	Si	In Servizio
TK-107	6,100	8,540	240	Acque Antincendio	No	In Servizio
TK-202	24,384	14,615	6,800	Gasolio Riscaldamento	No	In Servizio
TK-203	30,480	14,630	10,670	Accumulo Acqua da trattare	No	In Servizio
TK-301	36,576	14,625	15,400	Gasolio Autotrazione	No	In Servizio
TK-304	3,350	2,740	24	Accumulo Acqua	No	Fuori Servizio
TK-305	9,144	9,144	600	Accumulo Acqua	No	Non operativo
TK-401	13,502	9,144	1,200	Accumulo Acqua trattata	No	In Servizio
V	0,90	0,65	0,5	Gasolio per Gruppo Elettrogeno	No	In Servizio
VR1A-B	===	===	3,860	Vasca Accumulo Acqua	---	In Servizio
VR2-A	===	===	1,200	Vasca Accumulo Acqua trattata	---	In Servizio
VR2-B	===	===	1,050	Vasca Accumulo Acqua trattata	---	In Servizio

TABELLA SERBATOI — ARLUNO NORD						
RIF.	Ø(m.)	H(m.)	Vol.(mc.)	TIPO	PRODOTTO	
TK-1	18,29	15,24	4,000	Tetto Galleggiante	Gasolio autotrazione	
TK-2	18,50	15,00	4,000	Tetto Fisso	Gasolio autotrazione	
TK-3	18,29	15,24	4,000	Tetto Galleggiante	Benzina Super senza piombo	
TK-4	18,29	15,24	4,000	Tetto Galleggiante	Benzina Super senza piombo	
TK-5	5,25	14,70	1,000	Tetto Galleggiante Int.	Etanolo (non utilizzato)	
TK-6	5,25	14,70	1,000	Tetto Galleggiante Int.	Etanolo (non utilizzato)	
TK-7	4,00	6,00	75	Tetto Fisso	Additivo Gasolio	
RA-1	16,00	15,00	3,130	Aperto	Acque antincendio	
AR	2,43	3,05	13,98	Tetto fisso	Acque reflue	
A	1,43	6,25	10	Orizzontale/Interrato	Gasolio autotrazione (in conservazione)	
B	0,90	1,60	1	Orizzontale/Interrato	Gasolio per G.E. (in conservazione)	
C	1,80	3,47	8	Orizzontale/Fuori Terra	Schiuma antincendio	
E	1,43	6,25	10	Orizzontale/Interrato	Additivo	
F	2,30	5,00	20	Orizzontale/Interrato	Additivo	
G	3,10	13,00	50x2	Orizzontale/Interrato	Fuori servizio	
H	3,10	13,00	50x2	Orizzontale/Interrato	Fuori servizio	
I	3,10	13,00	50x2	Orizzontale/Interrato	Fuori servizio	
L	3,10	13,00	100	Orizzontale/Interrato	Fuori servizio	
M	3,10	13,00	100	Orizzontale/Interrato	Fuori servizio	
N	3,10	13,00	100	Orizzontale/Interrato	Fuori servizio	
O	3,10	13,00	100	Orizzontale/Interrato	Fuori servizio	
P	3,10	13,00	50x2	Orizzontale/Interrato	Fuori servizio	
Q	0,90	1,60	1	Orizzontale/Interrato	Gasolio motore impianto antincendio	
RO1	1,43	6,25	10	Orizzontale/Interrato	Additivo	
R	1,43	6,25	10	Orizzontale/Interrato	N.4 serbatoi miscela accidentali	
S	1,60	5,00	10	Orizzontale/Interrato	Recupero condensa vapori benzina	
T	1,12	2,46	2	Verticale fuori terra	Asservito a guardia idraulica	
U	1,00	1,50	1	Orizzontale/Fuori Terra	Schiuma antincendio	

18	GENNAIO 2024	AGGIORNAMENTO PER CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE	ITS Seneca & Control	VALLEIRO	ESE				
17	GENNAIO 2023	AGGIORNAMENTO PER NUOVO IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE	ITS Seneca & Control	VALLEIRO	E.A.				
16	APRILE 2021	AGGIORNAMENTO PER UNIFORMAZIONE SIMBOLOGIA	ITS Seneca & Control	VALLEIRO	E.A.				
15	28/05/2019	EMISSIONE PER ARLUNO OPTIMIZATION	EXPERTISE	FF	NR				
REV.	DATA	DESCRIZIONE		DATA	CONTR.	APPROVATO			
ESE S.r.l. Deposito di ARLUNO							SCALE: === FILE DWG: 10997-7F_118 Planimetria generale tubazioni antincendio DISEGNO No: 10997-7F		
A TERME DELLE VIGENZE LEGGE QUESTO DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPRATO, RIPRODOTTO O COMUNICATO AD ALTRE PERSONE O DATA SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA ESE S.r.l.									